Summer Pattern (Yampa 1000 cfs)

Hour	Generation (MW)	Release (cfs)	Ramp (cfs)
1	25	869	
2	25	869	0
3	25	869	0
4	25	869	0
5	25	869	0
6	25	869	0
7	25	869	0
8	25	869	0
9	27	938	69
10	48	1668	730
11	53	1842	174
12	53	1842	0
13	53	1842	0
14	53	1842	0
15	53	1842	0
16	53	1842	0
17	53	1842	0
18	53	1842	0
19	53	1842	0
20	53	1842	0
21	53	1842	0
22	53	1842	0
23	30	1042	-799
24	25	869	-174
	966	1399	
	Fluctuation	24.1%	

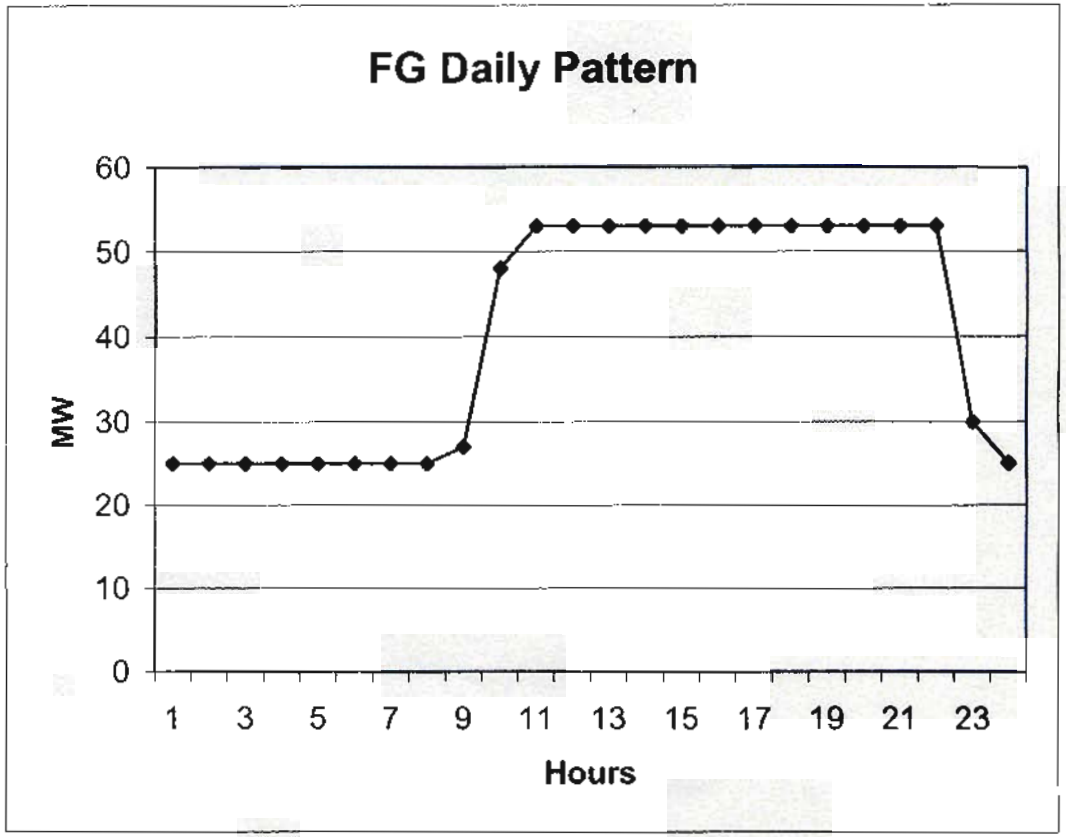

Summer Pattern (Yampa 600 cfs)

Hour	Generation (MW)	Release (cfs)	Ramp (cfs)
1	25	869	
2	25	869	0
3	25	869	0
4	25	869	0
5	25	869	0
6	32	1112	243
7	33	1147	35
8	33	1147	0
9	33	1147	0
10	51	1772	625
11	51	1772	0
12	51	1772	0
13	51	1772	0
14	51	1772	0
15	51	1772	0
16	51	1772	0
17	51	1772	0
18	51	1772	0
19	51	1772	0
20	51	1772	0
21	51	1772	0
22	51	1772	0
23	28	973	-799
24	25	869	-104
	972	1407	
	Fluctuation	24.3%	

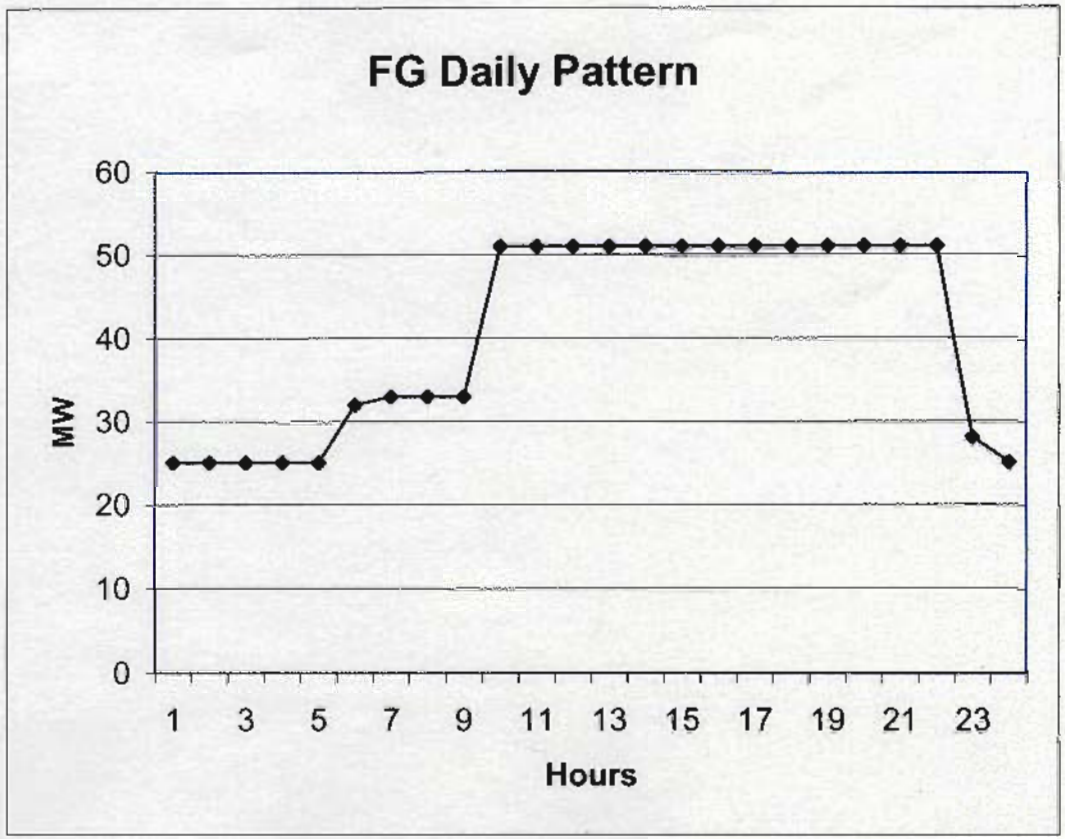

Current Summer Pattern (Yampa 300 cfs)

Hour	Generation (MW)	Release (cfs)	Ramp (cfs)
1	25	869	
2	25	869	0
3	25	869	0
4	25	869	0
5	25	869	0
6	25	869	0
7	42	1459	591
8	42	1459	0
9	42	1459	0
10	49	1703	243
11	49	1703	0
12	49	1703	0
13	49	1703	0
14	49	1703	0
15	49	1703	0
16	49	1703	0
17	49	1703	0
18	49	1703	0
19	49	1703	0
20	49	1703	0
21	49	1703	0
22	49	1703	0
23	29	1008	-695
24	25	869	-139
	967	1400	
	Fluctuation	25.2%	

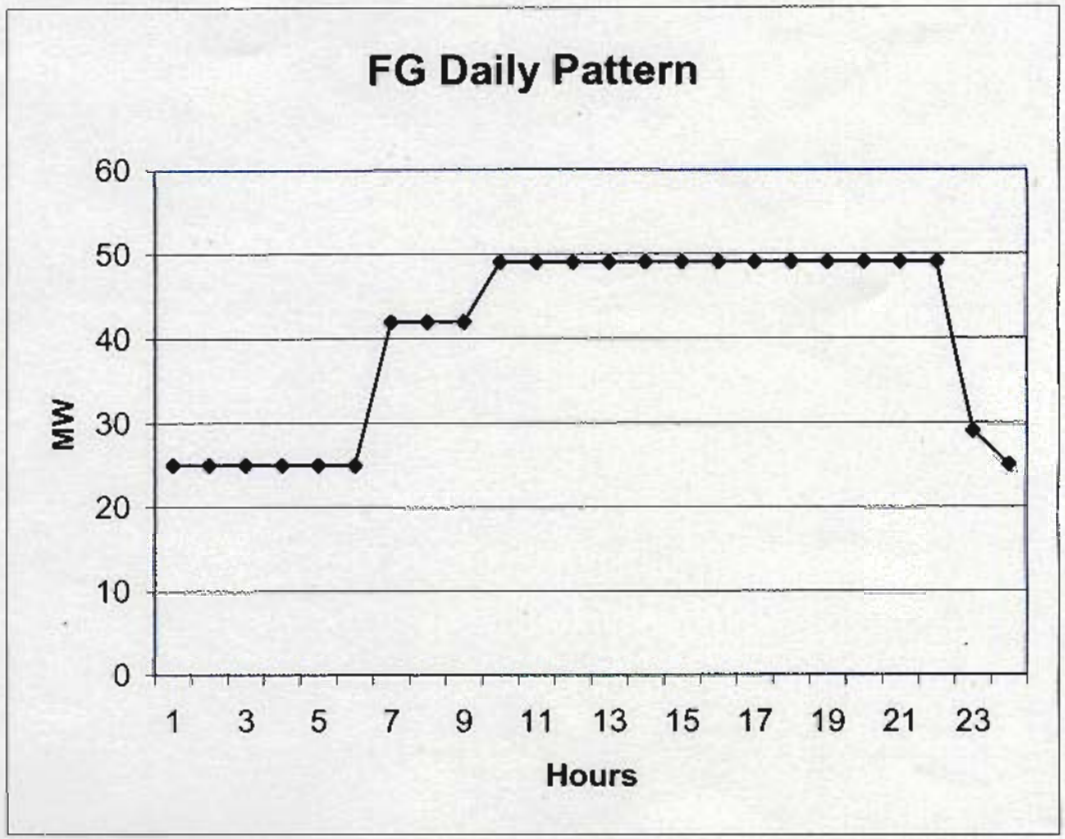

September-October Alternative Pattern (Yampa 300 cfs)

Hour	Generation (MW)	Release (cfs)	Ramp (cfs)
1	25	869	
2	25	869	0
3	25	869	0
4	25	869	0
5	42	1459	591
6	48	1668	208
7	48	1668	0
8	48	1668	0
9	48	1668	0
10	48	1668	0
11	48	1668	0
12	48	1668	0
13	48	1668	0
14	48	1668	0
15	48	1668	0
16	48	1668	0
17	48	1668	0
18	48	1668	0
19	48	1668	0
20	48	1668	0
21	30	1042	-625
22	25	869	-174
23	25	869	0
24	25	869	0
	967	1400	
	Fluctuation	23.5%	

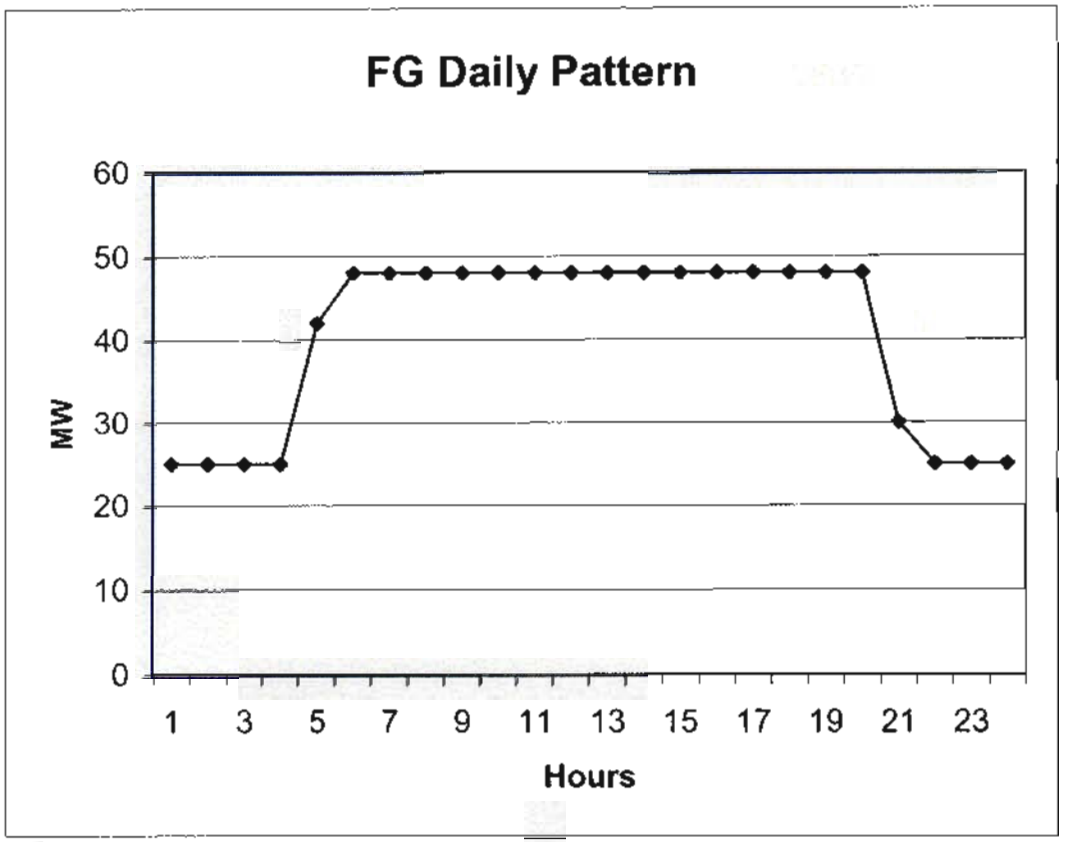

November-December Proposed Pattern (Yampa 300 cfs)
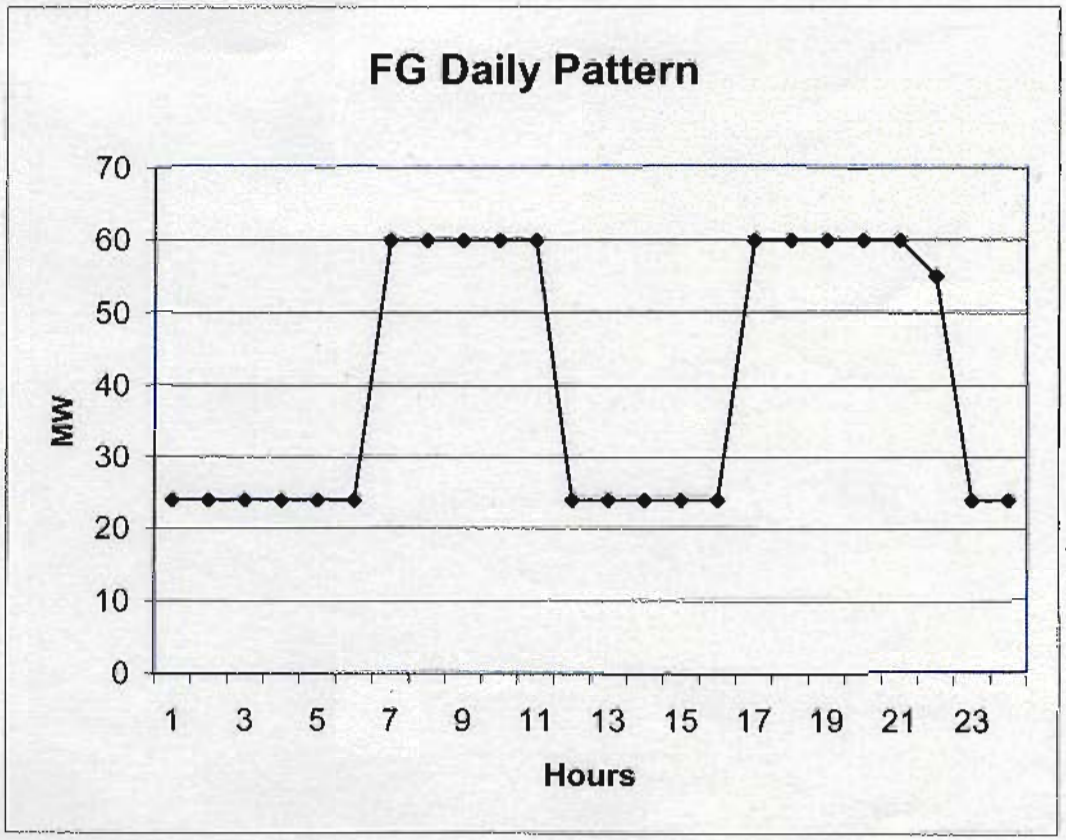
Hour	Generation (MW)	Release (cfs)	Ramp (cfs)
1	24	834	
2	24	834	0
3	24	834	0
4	24	834	0
5	24	834	0
6	24	834	0
7	60	2085	1251
8	60	2085	0
9	60	2085	0
10	60	2085	0
11	60	2085	0
12	24	834	-1251
13	24	834	0
14	24	834	0
15	24	834	0
16	24	834	0
17	60	2085	1251
18	60	2085	0
19	60	2085	0
20	60	2085	0
21	60	2085	0
22	55	1911	-174
23	24	834	-1077
24	24	834	0
	967	1400	
	Fluctuation	14.0%